
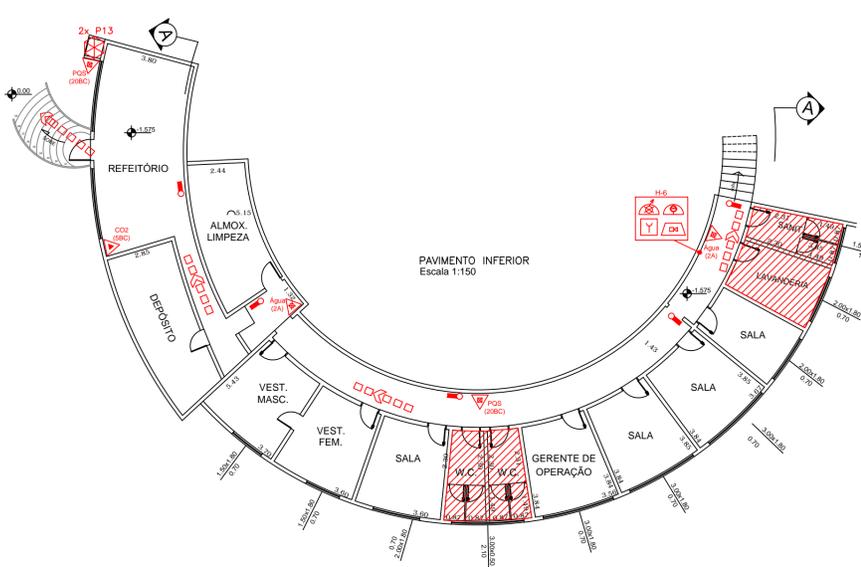
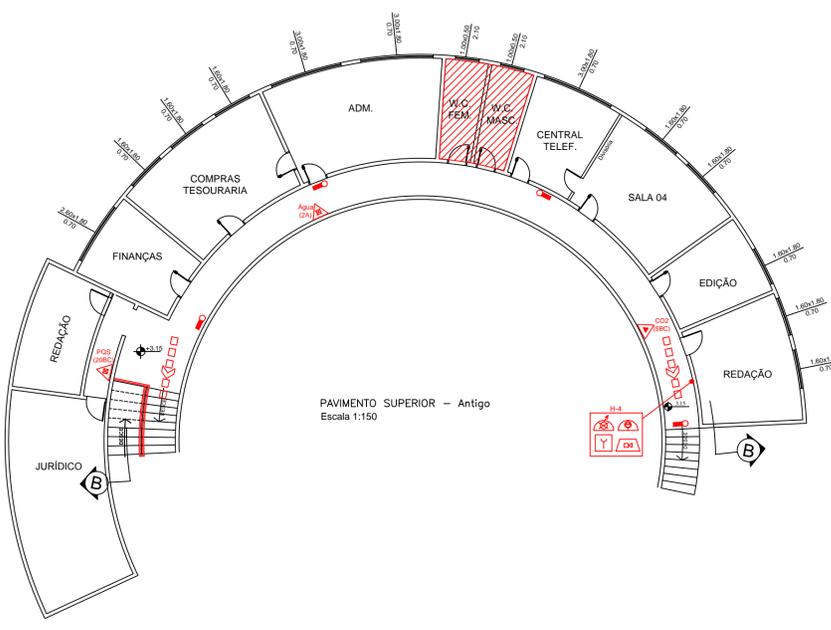
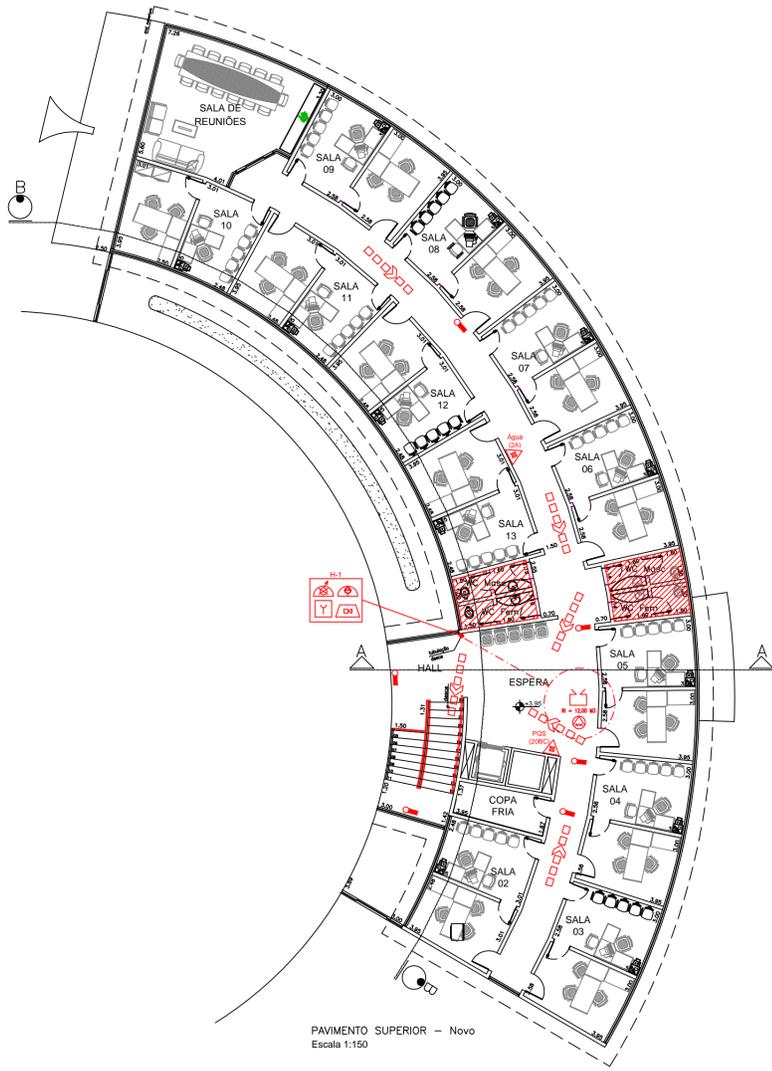


PROJETO ELABORADO PELOS DECRETO 46.076/2001


INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	
QUANTO A OCUPAÇÃO	QUANTO A ALTURA
DESCRIÇÃO: ESCRITÓRIOS	TIPO: 3.904
Área Tab. 01 DE 46.076/01	ALTURA: 3,904
Área Tab. 02 DE 46.076/01	Área Tab. 02 DE 46.076/01
QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO: 03	
CARGA DE INCÊNDIO: 100,00 kg/m²	
Área Tab. 03 DE 46.076/01	Área Tab. 03 DE 46.076/01
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
ACESSO DE VATURAS	MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO RECOMENDADA: Atuação do Corpo de Bombeiros sobre espaços na Via Pública CONFORME: I.T. 26/04
SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDE A I.T. 09/04 Edificação em Concreto Armado
CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	ATENDE A I.T. 10/04 Finalidade do Material (Grupo Ideal): PISO: Revestimento: I, II-A, III-A OU IV-A PAREDE: Revestimento: I, II-A TETO: Revestimento: I, II-A TETO: Acabamento Revestimento: I, II-A
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE A I.T. 09/04
SALAS DE EMERGÊNCIA	ATENDE A I.T. 11/04
BRIGADA DE INCÊNDIO	ATENDE A I.T. 17/04
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE A I.T. 18/04 Sistema composto por: Bateria Autônoma - Autonomia de 2 horas
ALARME DE INCÊNDIO	CENTRAL DE BATERIAS COM AUTONOMIA 60 MINUTOS INSTALADA NOS HIDRANTES COMACIONADORES MANUAIS JUNTO AOS HIDRANTES ATENDE A I.T. 19/04
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	AS ROTAS DE FUGA E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO SINALIZADOS DE ACORDO COM A I.T. 20/04
EXTINTORES	ATENDE A I.T. 17/04
HIDRANTES	ATENDE A I.T. 22/04
ABASTECIMENTO DE SUP	ATENDE A I.T. 28/04

LEGENDA - CORPO DE BOMBEIROS		
SISTEMA DE EXTINÇÃO	EXT. PORTÁTIL	Gas Carbonico (CO2) 6kg. 5B
		Água Pressurizada 10L. 2A
		Carrete de Água Pressurizada 10L. 75lit
		P6 Químico Seco 20BC. 4kg.
SISTEMA DE HIDRANTES		Carrete de P6 Químico Seco 20BC. 20kg
		Hidrante Simples
		Hidrante Duplo
		Acionador de Bomba de Incendio (Boteteira tipo liga desliga)
SIST. LUM. EMERGÊNCIA		Registro de Recalque sem Valvula de Retencao
		Reserva de Incendio
		Bomba de Incendio
		Ponto Iluminacao de Emergencia
ROTAS DE FUGA		Saida Final da Rota de Fuga
		Saida Final da Rota de Fuga
DETECCAO E ALARME		Central de Detecção e Alarme
		Aviador Sonoro tipo Sirene
		Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
		Bateria do Sistema de Detecção e Alarme
SIST. PASSIVO		Central de Detecção DE FUMAÇA
		Central de Detecção DE CALOR
OUTROS		DETECTOR DE CALOR
		Porta Corta Fogo P-90
		Barra Antipânico
		ACESSO DE VTR DO C. BOMBEIROS
		Chave Elétrica Principal-Ligação
		GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

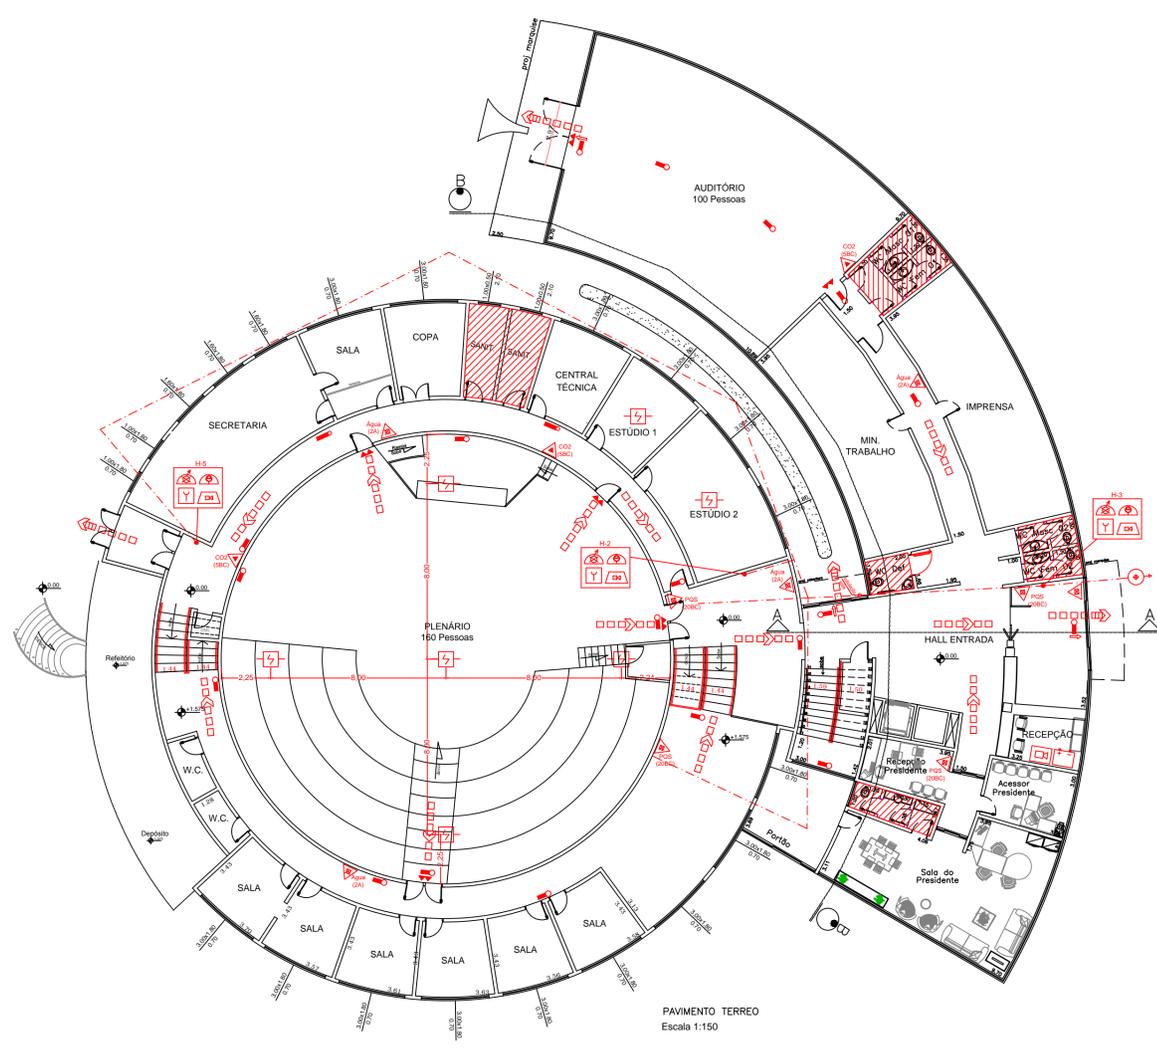

QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	3.692,00 m²
EXISTENTE REGULARIZADO	
EXISTENTE	1.333,17 m²
EXISTENTE A REGULARIZAR	
PAVIMENTO INFERIOR	480,41 m²
PAVIMENTO SUPERIOR	480,41 m²
TOTAL GERAL	2.293,99 m²

CARIMBO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

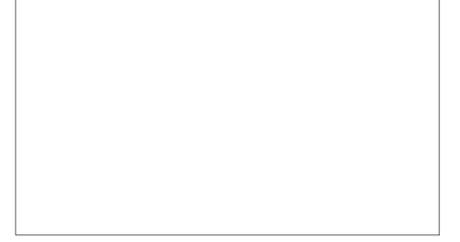

<p>LR TORRES Tel.: 3932 6097 Cel.: 9155 1209 Nex.: 7813 1182</p>	ASSINATURAS	PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO	<p>FOLHA</p> <p>01/02</p>
	RESP. TEC. - CAU: A62793-3	ARGT: THAIS RAGAGNAN CARVALHO	
	ASSUNTO	PROPOSTA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS	
	OCCUPAÇÃO	ESCRITÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	
	LOCAL	PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CENTRO - JACAREÍ / SP	
	PROPRIETÁRIO / RESP. PELO USO	CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	
	RESP. TEC.	ARGT: THAIS RAGAGNAN CARVALHO	
	DESENHISTA	THAIS RAGAGNAN	
	ESCALA	INDICADA	
	DATA	08 / 05 / 2014	