




Prefeitura de Jacaréi
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 28/2023 – GP

Jacaréi, 08 de fevereiro de 2023.

A Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacaréi

Assunto: **Pedido de Informação nº 04/2023**

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	
PROTOCOLO GERAL Nº	468
DATA	17 / 02 / 2023
	
FUNCIONÁRIO	

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 16/2023-CMJ-SecLeg, dessa Casa Legislativa, datado de 02 de fevereiro de 2023, recebido nesta Prefeitura no dia 03 de fevereiro de 2023, referente ao Pedido de Informações nº04/2023, de autoria do vereador Luís Flavio (Flavinho), venho prestar as seguintes informações:

Segue o Ofício nº 152/2023/Presidência SAAE expedido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,



IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacaréi



Thiago Siqueira do Prado
Chefe de Gabinete em Exercício



Jacareí, 7 de fevereiro de 2023

Ofício nº 152/2023/Presidência SAAE

Ref. Pedido de Informações 004/2023 – Residencial Santa Paula.

Prezado Thiago Siqueira – Diretor do Gabinete do Prefeito

Em atenção ao **Pedido de Informações nº 004/2023**, oriundo da Câmara Municipal de Jacareí, acerca de informações sobre o rompimento da adutora localizada no Parque da Cidade e as consequências percebidas no bairro Residencial Santa Paula, vimos tecer os esclarecimentos solicitados.

1. Qual a justificativa para ocorrer demora de vários dias para a normalização do abastecimento de água no Residencial Santa Paula e na região após o conserto da adutora no Centro da cidade no dia 20 de janeiro?

Resposta: Para garantir a integridade dos servidores e o patrimônio público, foi interrompido o fluxo de água desta adutora, permitindo assim execução do reparo da adutora de forma rápida, segura e eficiente finalizado na manhã do dia 21/01/2023. Após a abertura da água, a normalização se deu por completa depois de todo o volume de água da malha das redes de distribuição e dos reservatórios dos bairros foram completamente preenchidos, desta forma o volume necessário para reestabelecer o sistema e a vazão desta adutora, correspondem ao prazo normal para o retorno do abastecimento nas casas, principalmente no Residencial Santa Paula e regiões vizinhas que são os bairros mais distantes da Estação de Tratamento de Água do SAAE local de origem da água distribuída, consequentemente são os últimos bairros a terem a malha da rede e os reservatórios completos.

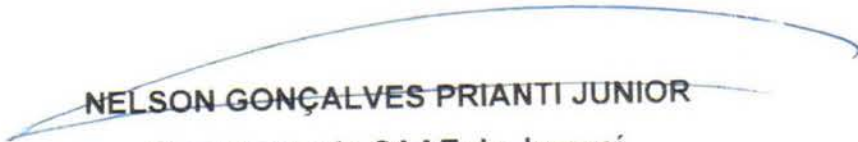


2. Existe previsão para a realização de obras na região do Residencial Santa Paula para melhorar o armazenamento e a distribuição de água e agilizar o abastecimento nas residências quando houver diminuição ou problema na distribuição de água pela adutora rompida no Centro?

Resposta: O sistema de abastecimento de água do Residencial Santa Paula possui dimensionamento adequado para abastecer todas as casas, o que ocorre é que esta região se encontra na extremidade dos sistema produtor de água da cidade, deste modo a recuperação total depende do abastecimento completo dos bairros anteriores. Como proposta para quando houver diminuição ou problema na distribuição seria a realização de manobras hidráulicas no sistema de água, abastecendo o Residencial Santa Paula através do reservatório do Condomínio Mirante do Vale.

O SAAE também disponibilizou durante todo o período de reestabelecimento do sistema caminhões pipas que trabalharam durante 24 horas abastecendo o reservatório do Residencial Santa Paula auxiliando na recuperação do volume de água na malha da rede e no reservatório do bairro, conforme relatório fotográfico anexo ao presente ofício – Memorando nº 068/2023 – DOM.

No mais, renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição.


NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR

Presidente do SAAE de Jacareí



DOM - N.º 068/2023 – Memorando

Do: Departamento de Operação e Manutenção – Unidade de Controle Operacional

Para: Procuradoria Jurídica

Data: 2 de fevereiro de 2023

Assunto: Resposta ao pedido de informação nº 4/2023 – Vereador Luís Flávio
(Flavinho) PT

- 1- Qual a justificativa para ocorrer demora de vários dias para a normalização do abastecimento de água no Residencial Santa Paula e na região após o conserto da adutora no Centro da cidade no dia 20 de janeiro?**

Resposta: Para garantir a integridade dos servidores e o patrimônio público, foi interrompido o fluxo de água desta adutora, permitindo assim execução do reparo da adutora de forma rápida, segura e eficiente finalizado na manhã do dia 21/01/2023. Após a abertura da água, a normalização se deu por completa depois de todo o volume de água da malha das redes de distribuição e dos reservatórios dos bairros foram completamente preenchidos, desta forma o volume necessário para reestabelecer o sistema e a vazão desta adutora, correspondem ao prazo normal para o retorno do abastecimento nas casas, principalmente no Residencial Santa Paula e regiões vizinhas que são os bairros mais distantes da Estação de Tratamento de Água do SAAE local de origem da água distribuída, consequentemente são os últimos bairros a terem a malha da rede e os reservatórios completos.

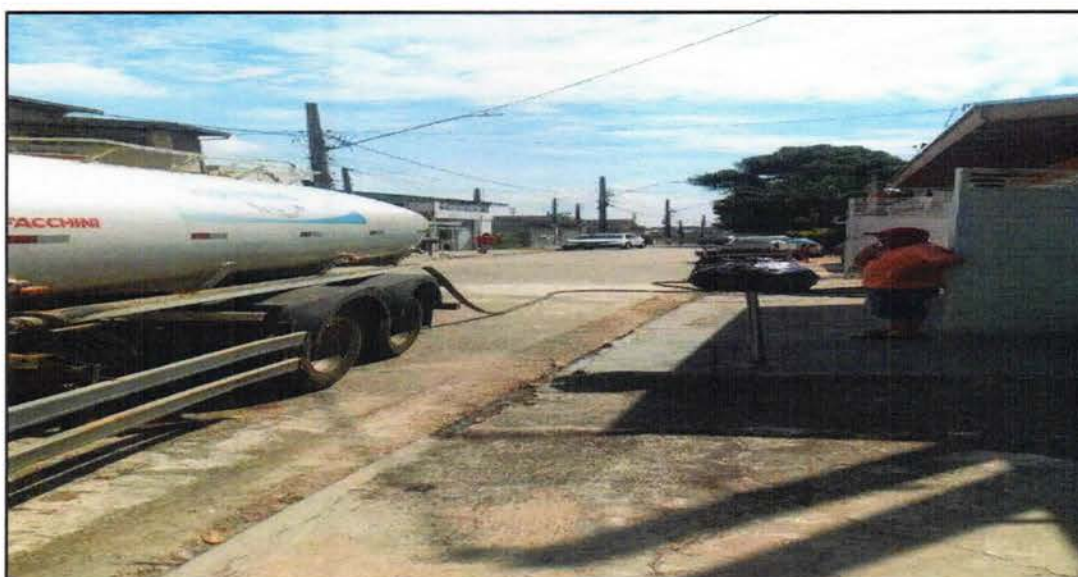
- 2 – Existe a previsão para a realização de obras na região do Residencial Santa Paula para melhorar o armazenamento e a distribuição de água e agilizar o abastecimento nas residências quando houver diminuição ou problema na distribuição de água pela adutora rompida no Centro?**

Resposta: O sistema de abastecimento de água do Residencial Santa Paula possui dimensionamento adequado para abastecer todas as casas, o que ocorre é que esta região se encontra numa região extrema do sistema produtor de água da cidade, deste modo a recuperação total depende do abastecimento completo dos bairros anteriores, como proposta



para quando houver diminuição ou problema na distribuição seria a realização de manobras hidráulicas no sistema de água, abastecendo o Residencial Santa Paula através do reservatório do Condomínio Mirante do Vale.

O SAAE também disponibilizou durante todo o período de reestabelecimento do sistema, caminhões pipas que trabalharam durante 24 horas abastecendo casas e o reservatório do Residencial Santa Paula contribuindo para recuperação do volume de água na malha da rede e no reservatório do bairro disponibilizando água no sistema de distribuição, conforme fotos abaixo:





Prefeitura de Jacareí
Serviço Autônomo de Água e Esgoto





Prefeitura de Jacareí
Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Renovamos os votos de estima e consideração.

Respeitosamente,



Documento assinado digitalmente
THIAGO AROUCA MARTINS DE MELLO
Data: 07/02/2023 14:20:46-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Eng. Thiago Arouca M. de Mello
Supervisor Unidade Controle Operacional



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE PE
Data: 07/02/2023 15:50:20-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Eng. João Paulo M. M. F. Penha
Diretor Dep. Operações e Manutenção